


PRZYCIŚK WYŁ. P. POŻ.
W SKRZYŃCE Z SZYBKĄ

ROZDZIELNICA TYPU RN-3x18-55 IP55 II KLASA OCHRONNOŚCI WG LEGRAND

ROZDZIELNICA PAWILONU

Wył. mocy typu DPX 125 4P 63A
z wyłączaczem wzrostowym
i przekątnikiem różnicowoprądowym dla D
[$I_{\Delta n} = 300 \text{ mA}$] (S)

Pi=32kW
Ps=17,12kW
Is=26,6A

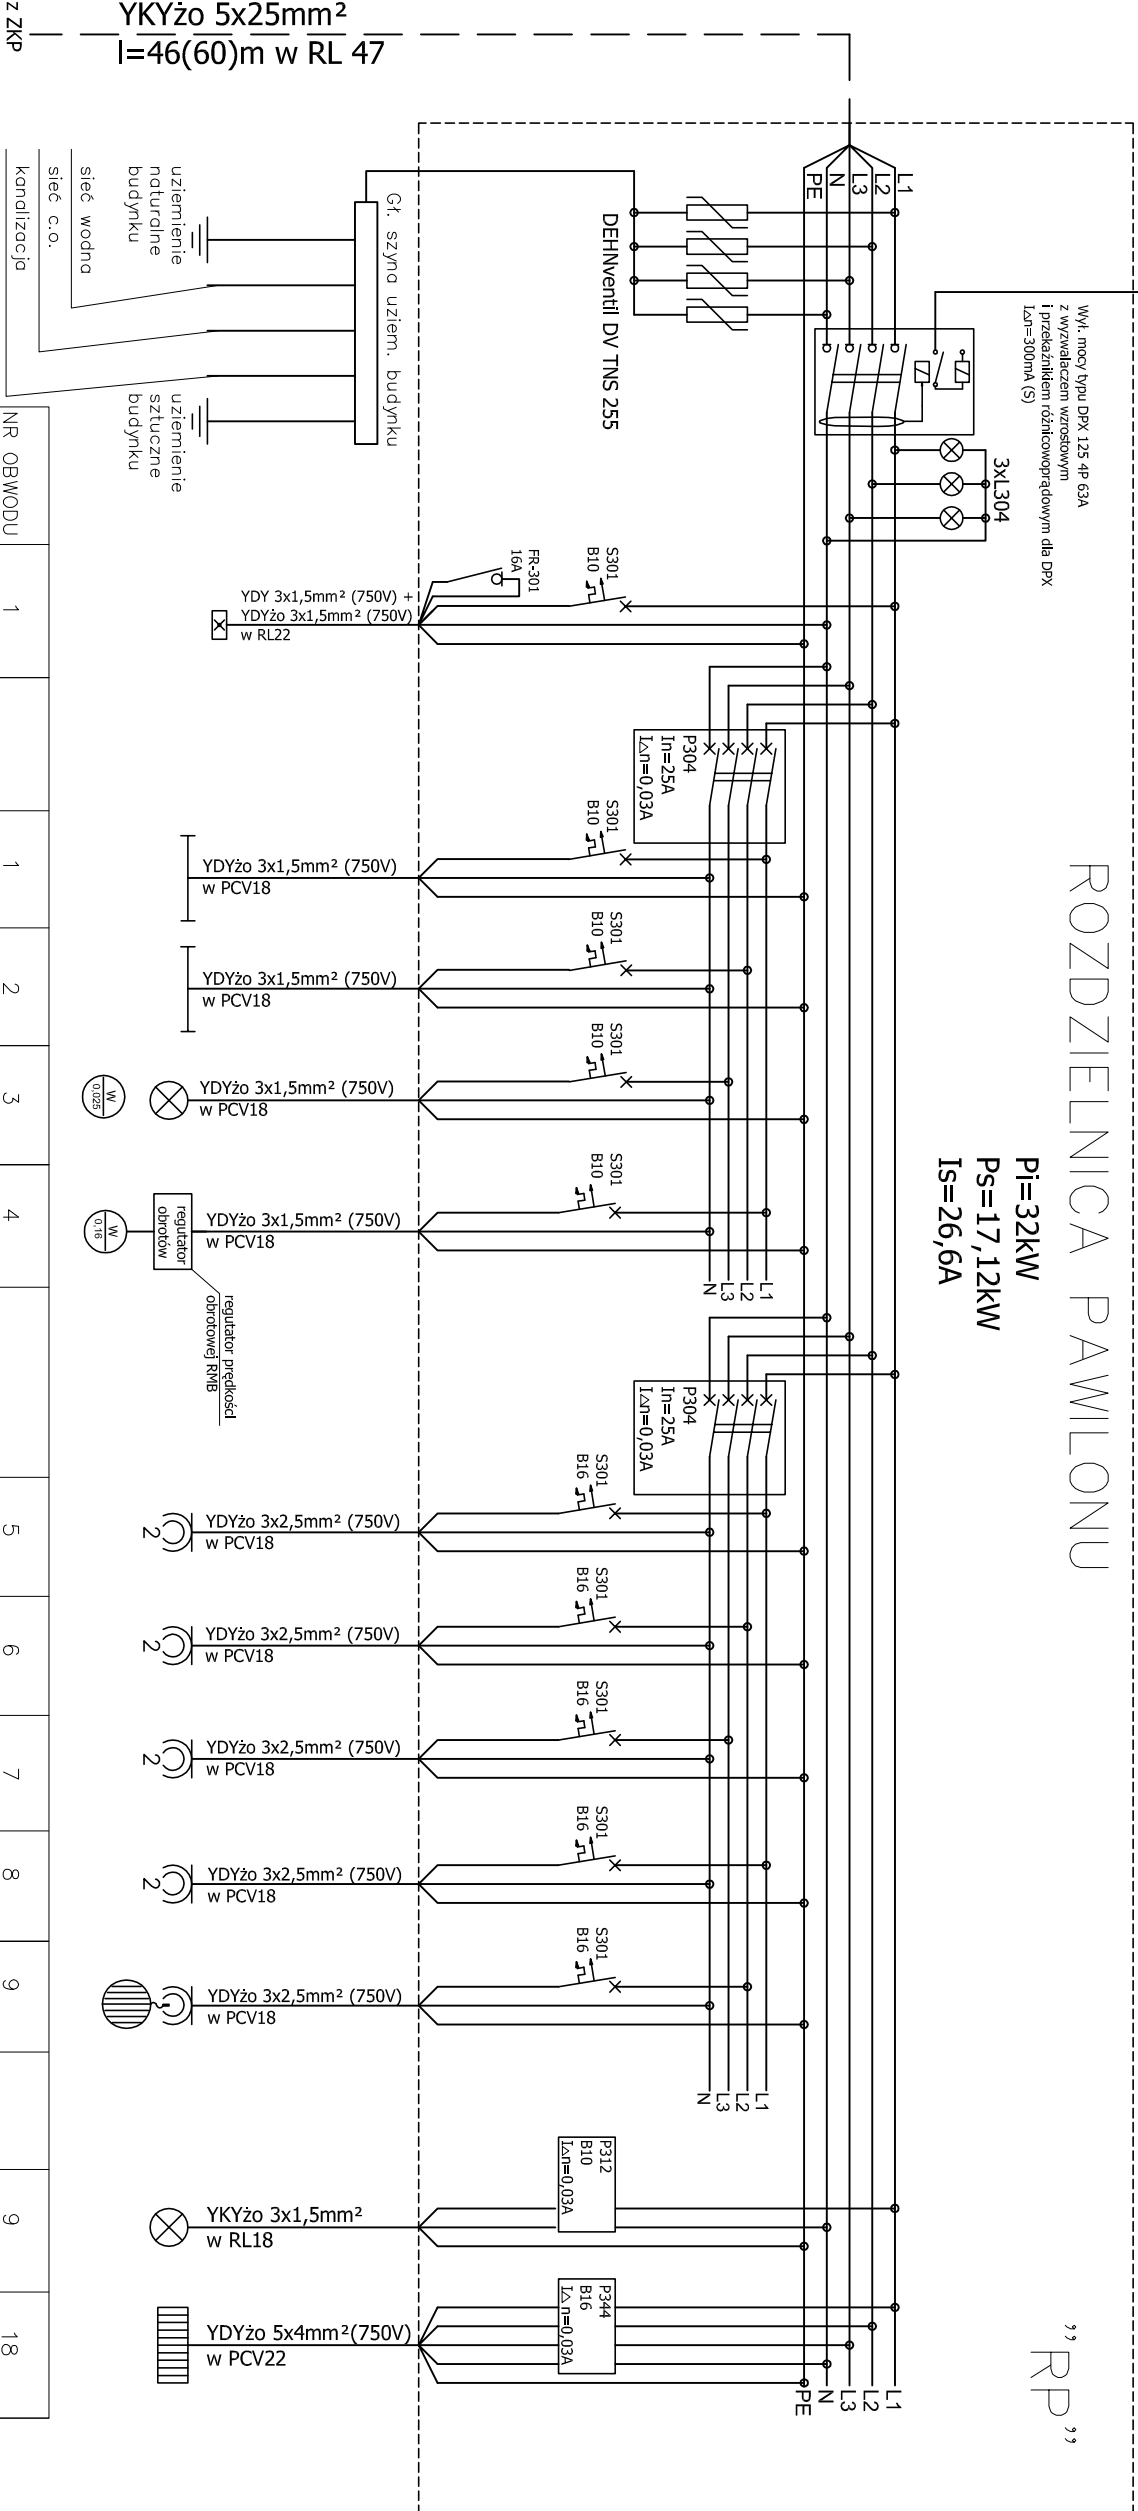

NR OBWODU	1		1	2	3	4		5	6	7	8	9		9	18
ODBIORNIK	OŚWIETLЕНИЕ AWARYJNE		OŚWIETLЕНИЕ	OŚWIETLЕНИЕ	OŚWIETLЕНИЕ WC	WENTYLATOR PROMIENIOWY		GN.1-FAZ.	GN.1-FAZ. MAGAZYN	GN.1-FAZ. KUCHNIA	GN.1-FAZ.	ELEKTRYCZNY OGRIEWACZ WODY OW-E 80,5		OŚWIETLЕНИЕ WIATY	KUCHENKA ELEKTRYCZNA
MOC w [kW]	0,3		0,5	0,5	0,06	0,16		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		0,6	7,5

1. Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYżo-750V 3x1,5mm²
2. Instalację gniazd jednofazowych wykonać przewodem YDYżo-750V 3x2,5mm² ;
3. W pomieszczeniach sanitarnych zastosować osprzęt i sprzęt bryzgoczelny o stopniu ochrony IP 54;
4. W przypadku układania przewodów na podłożu palnym np. drewno należy stosować rurki PCV, przewody izolacji 750V;