








1

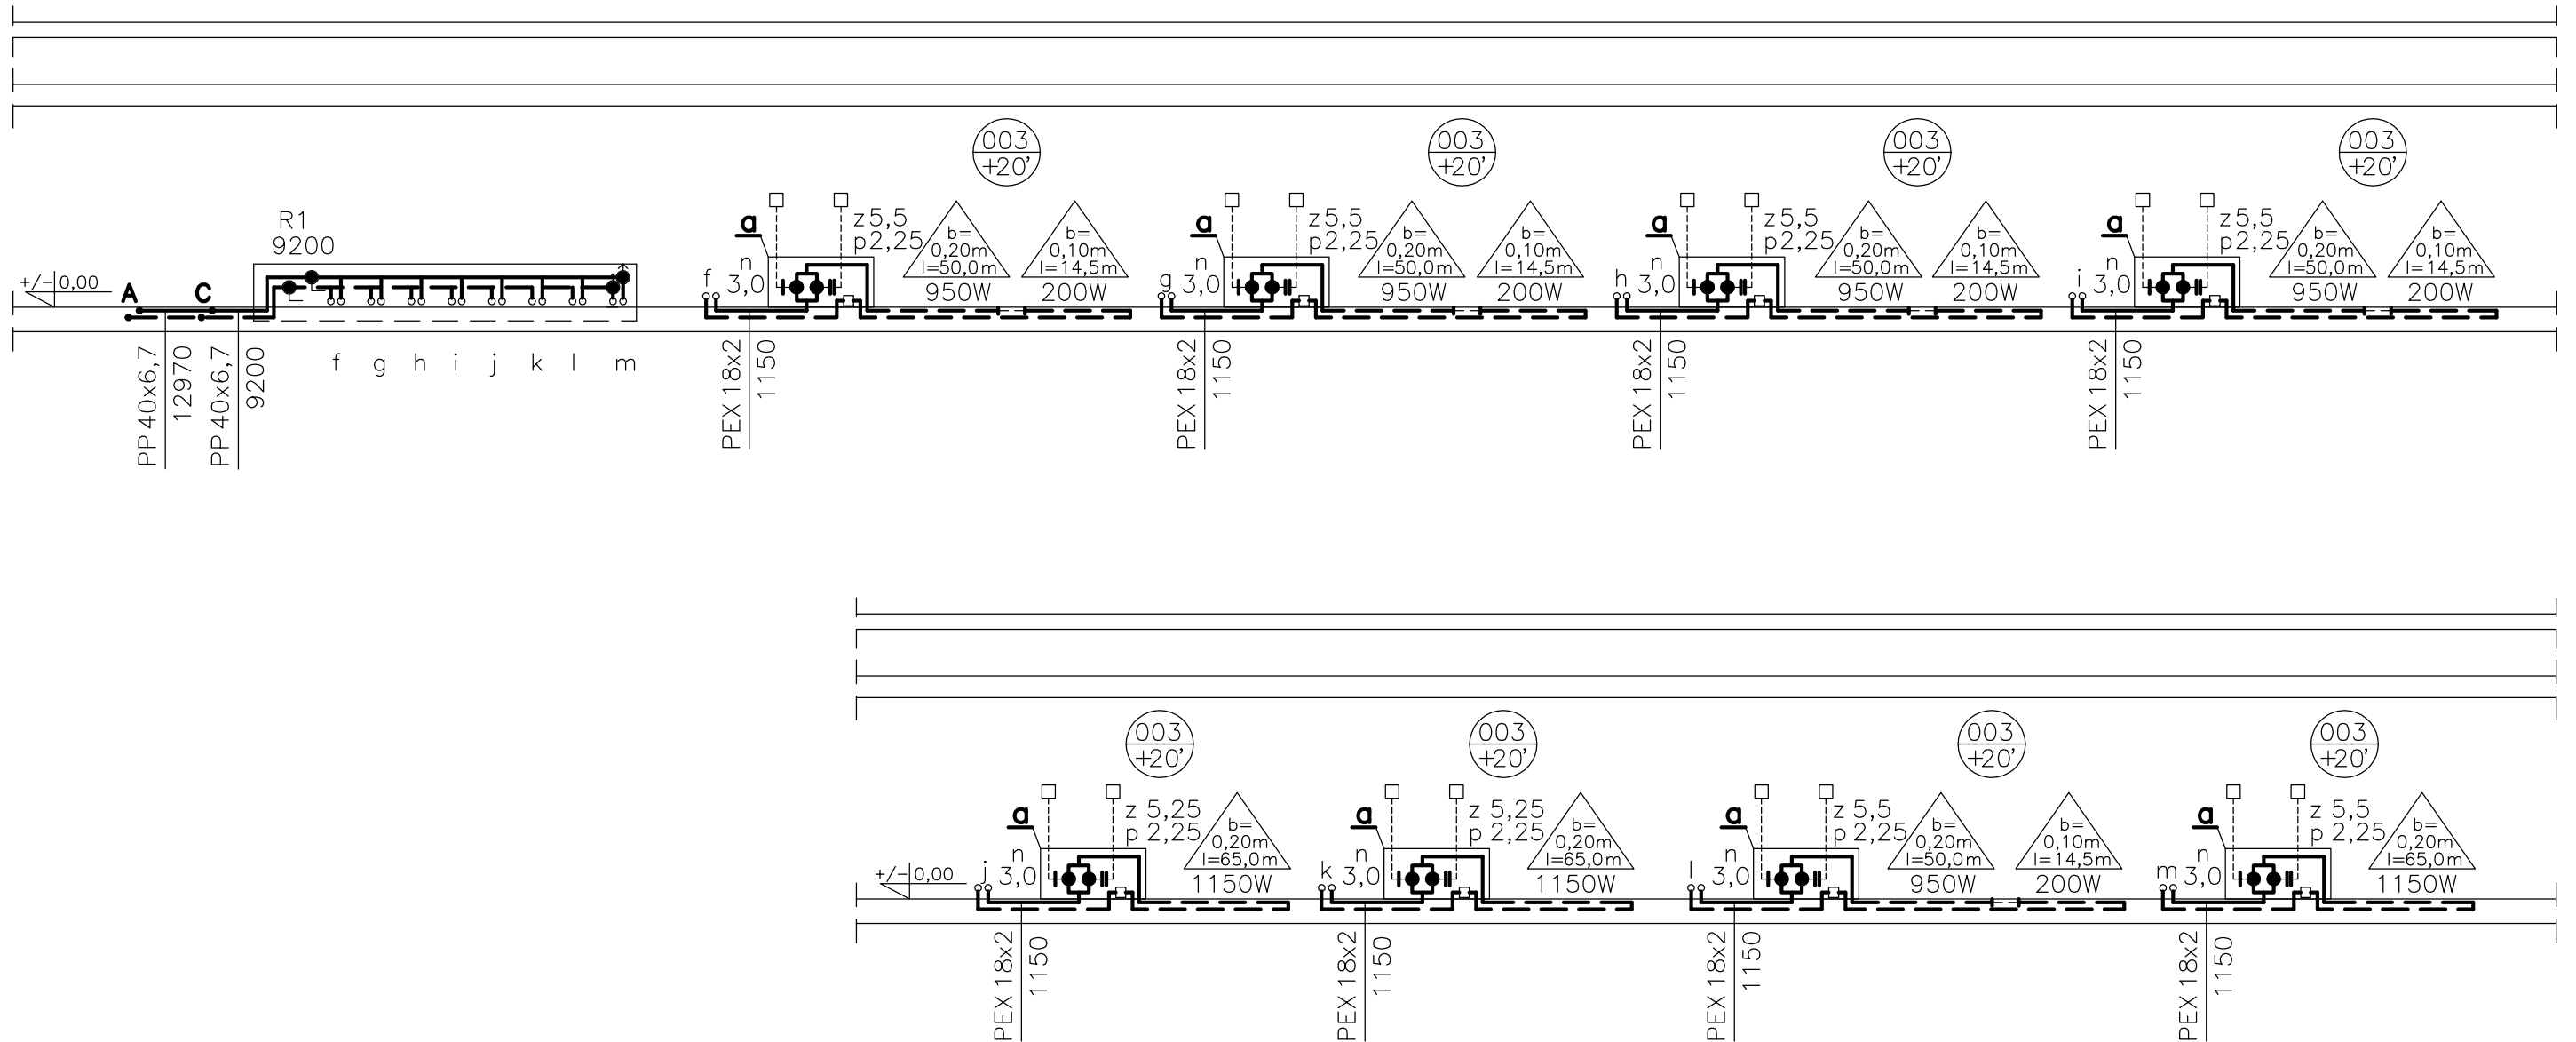

-  odpowietrznik automatyczny
-  zawór termostatyczny prosty do instalacji grzewczych firmy HERZ
z płynną nastawą wstępną typ TS-90-V-7723 nr kat. 1 7723 67 DNØ15mm
i nr kat. 1 7723 65 DNØ10mm
z głowicą termostatyczną ze zdalnym nastawianiem
i zabezpieczeniem przed kradzieżą nr kat. 1 7552 03 firmy HERZ
-  z 3,0 zawór termostatyczny do instalacji chłodniczych firmy HERZ
z nastawą wstępną typ HERZ-TS odwrótny nr kat. 1 7760 51 DNØ15mm
z głowicą termostatyczną ze zdalnym nastawianiem
i zabezpieczeniem przed kradzieżą nr kat. 1 7552 03 firmy HERZ
-  p 2,5 zawór odcinający grzejnikowy prosty płynną nastawą wstępną
np.: typu RL5 nr kat. 1 3923 11 firmy HERZ
-  zawór kulowy
-  maskownica podejścia wodociągowego 25x20cm



SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAŁKI" UL.KOŚCIUSZKI 79 16-400 SUWAŁKI tel./fax (0-87) 566 32 78			
mgr inż. Dorota BAZYLEWICZ nr upr. PDL/0075/PWOS/05	mgr inż. Andrzej URBANOWICZ nr upr. SUW-1/96	inwestycja: DZIELNICA UZDROWISKOWA W GOŁDAPU zadanie nr A6-PIJALNIA WÓD MINERALNYCH W PARKU ZDROJOWYM obiekt - PIJALNIA WÓD MINERALNYCH	1:100
projektant	sprawdzający	Instalacja centralnego ogrzewania. Rozwinięcie. Pion nr 1, rozdzielacz R1.	C3
02.2011r.	02.2011r.		