



ZASILANIE PUNKTÓW
CZERPALNYCH SOLANKI

9

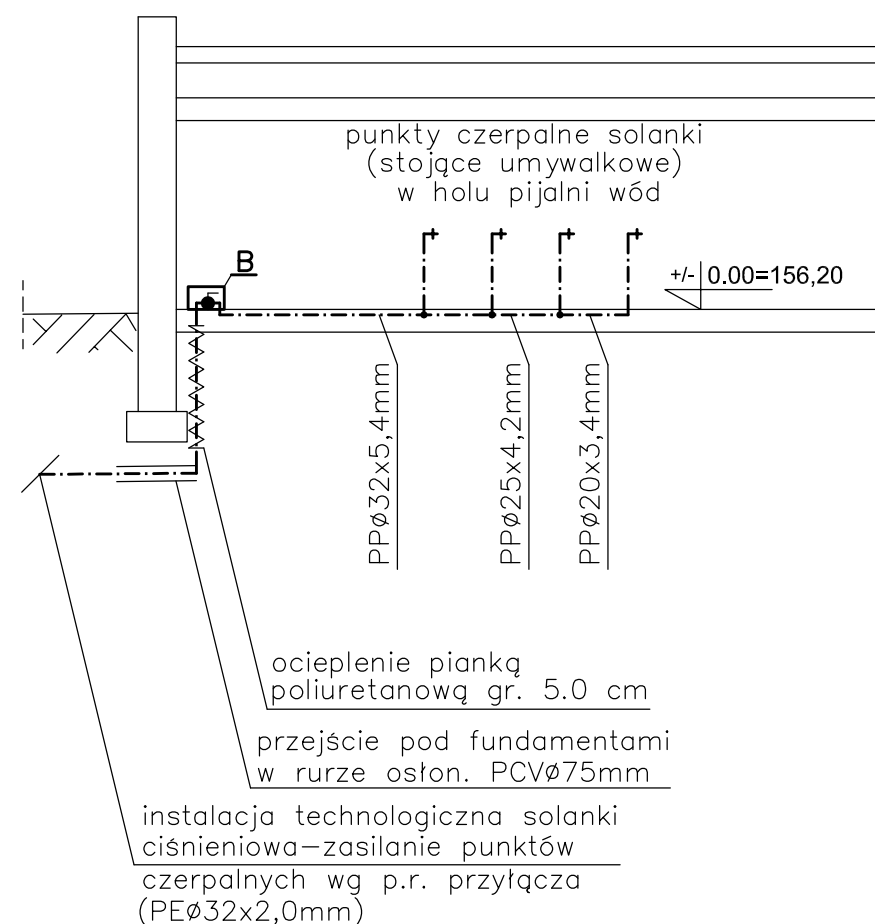

ZASILANIE NIMI TĘŻNI I ZEWNĘTRZNYCH BASENÓW SOLANKOWYCH

lokalizację punktów czerpalnych solanki ustalić na etapie realizacji zgodnie z DTR montowanych urządzeń przed wykonaniem posadzki w pomieszczeniu mini tężni

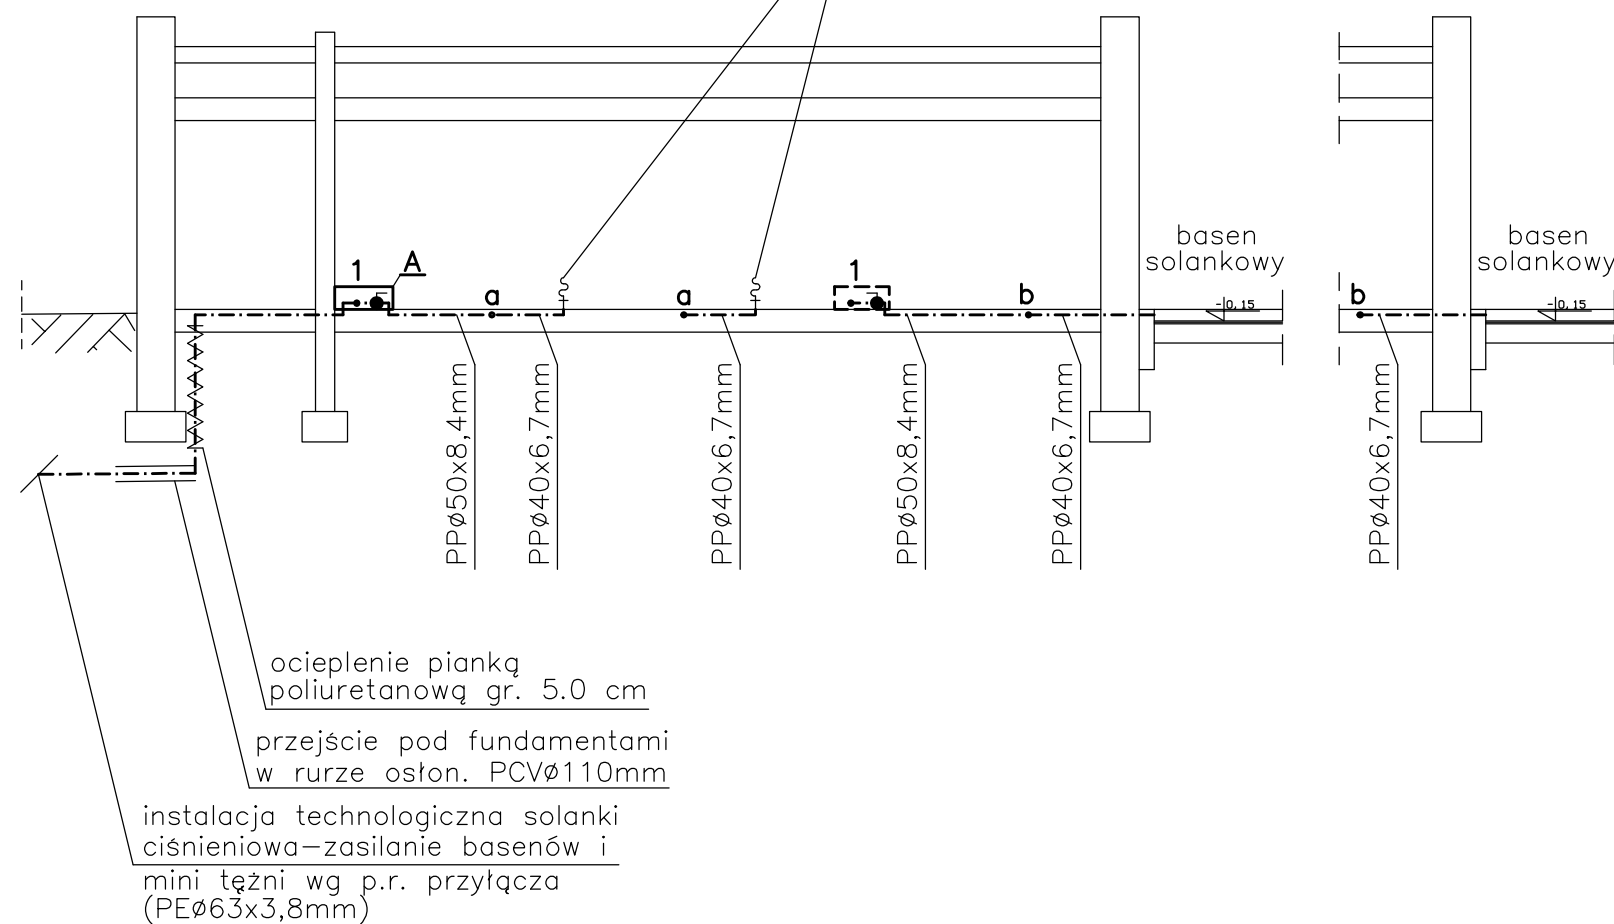

- A** maskownica podejścia wodociągowego 40x30cm z zaworami odcinającymi
- B** maskownica podejścia wodociągowego 25x20cm z zaworem odcinającym

UWAGA!

1. Przewody technologiczne solanki wykonać z rur polipropylenowych zwykłych lub z rur stabilizowanych, typoszeregu ciśnieniowego PN 20.

SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAŁKI" UL.KOŚCIUSZKI 79 16-400 SUWAŁKI tel./fax (0-87) 566 32 78			
mgr inż. Dorota BAZYLEWICZ nr upr. PDL/0075/PWOS/05	mgr inż. Andrzej URBANOWICZ nr upr. SUW-1/96	inwestycja: DZIELNICA UZDROWISKOWA W GOŁDAPU zadanie nr A6-PIJALNIA WÓD MINERALNYCH W PARKU ZDROJOWYM obiekt - PIJALNIA WÓD MINERALNYCH	1:100
		Instalacja technologiczna solanki - ciśnieniowa. Rozwinięcie.	T2
projektant	02.2011r.	sprawdzający	02.2011r.