



BLOKI OPOROWE
PRZY TRÓJNIKACH I KOŃCÓWKACH SIECI WODOCIĄGOWEJ

PRZEKRÓJ A-A

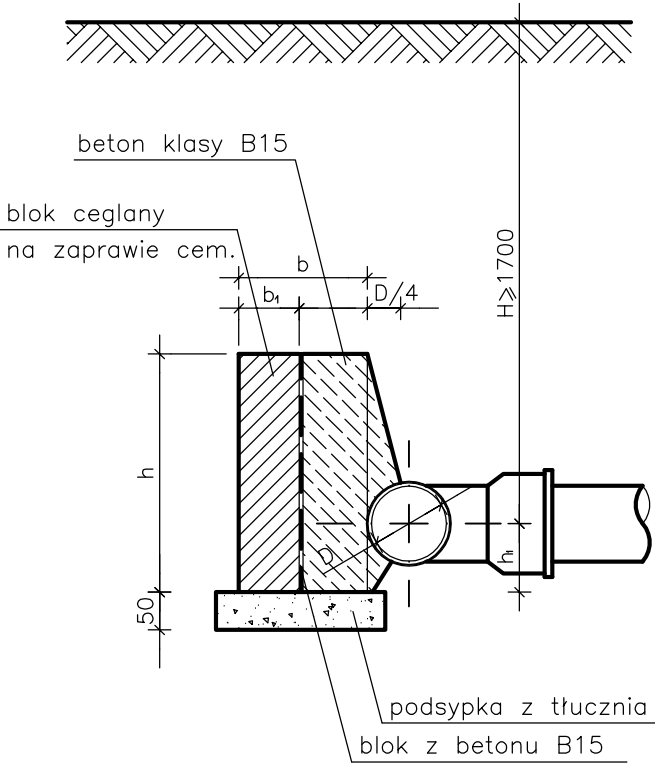

PRZEKRÓJ B-B


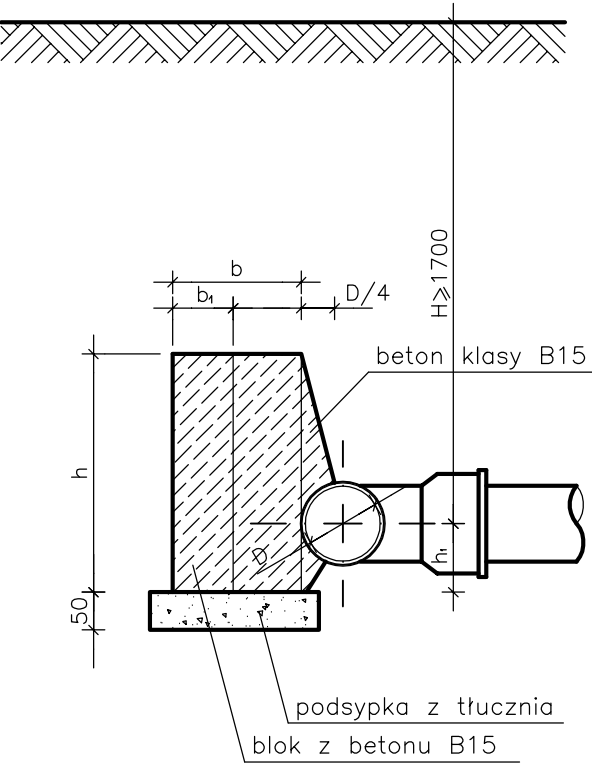


WYMIARY BŁOKÓW OPOROWYCH
GRUNT SPOISTY CIŚNIENIE PRÓBNE 0,98MPa

śred. nom. mm	h mm	h ₁ mm	l mm	b mm	b ₁ mm	a mm	obj. m ³
100	300	150	500	180	80	200	0,023
150	450	220	750	270	100	200	0,070
200	700	320	1000	360	130	300	0,196
250	900	410	1000	360	130	300	0,253
300	900	410	1500	550	200	350	0,562

WYMIARY BŁOKÓW OPOROWYCH
GRUNT SYPKI CIŚNIENIE PRÓBNE 0,98MPa

śred. nom. mm	h mm	h ₁ mm	l mm	b mm	b ₁ mm	a mm	obj. m ³
100	300	150	500	180	80	200	0,023
150	500	240	500	180	80	200	0,038
200	650	300	750	270	100	200	0,101
250	800	370	1000	360	130	300	0,224
300	750	350	1500	550	200	350	0,468

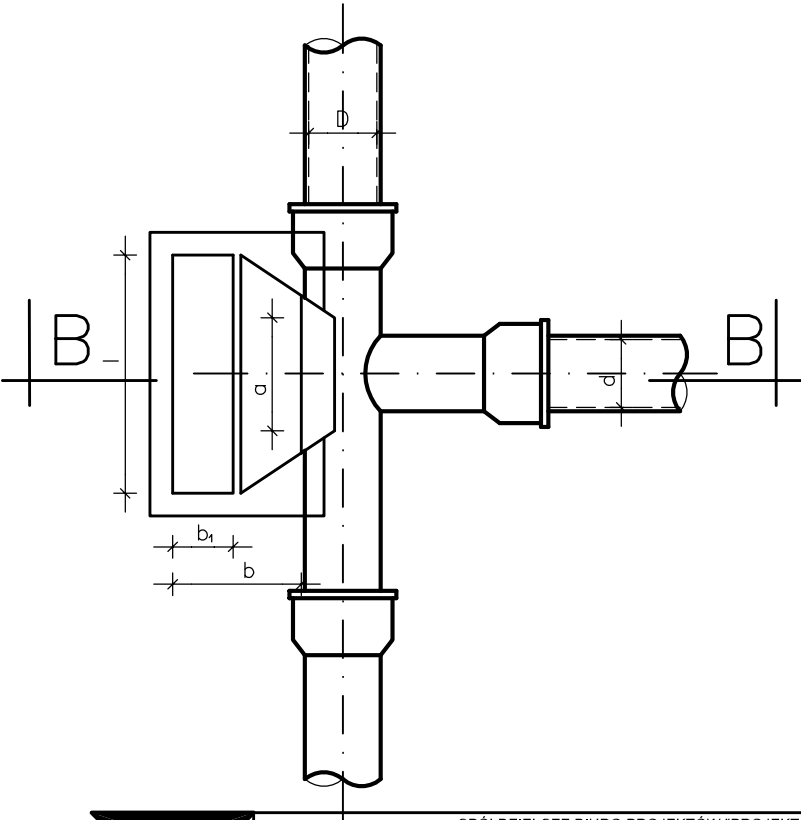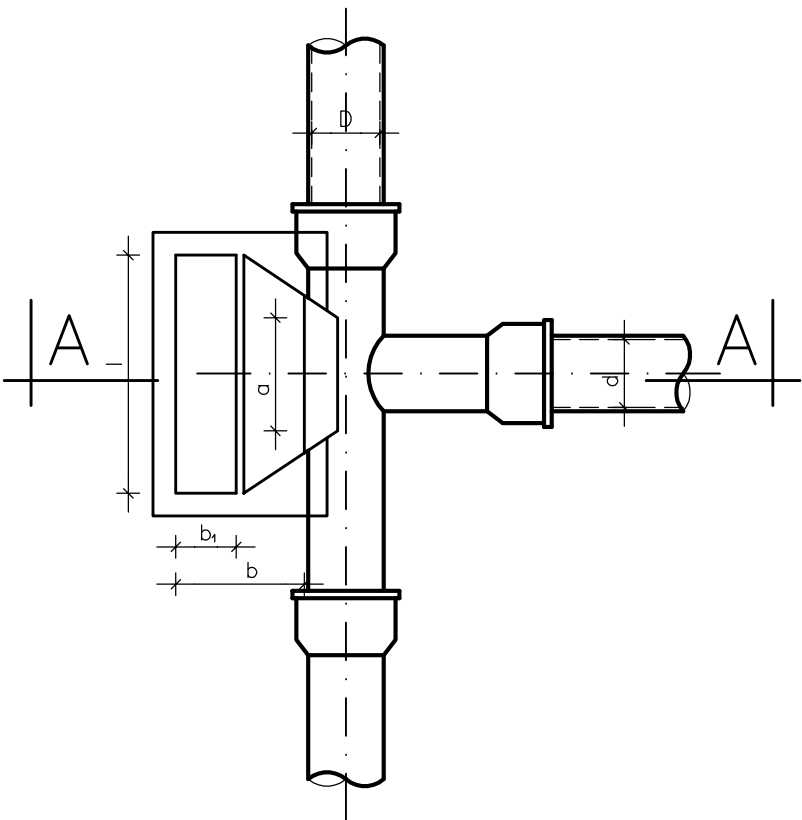

SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAŁKI" UL. KOŚCIUSZKI 79, 16-400 SUWAŁKI © tel./fax 87 566 32 78							skala			
Inwestycja: BUDYNEK STACJI POMP PRZY TĘŻNI			faza: PROJEKT WYKONAWCZY		mgr inż. Dorota BAZYLEWICZ		mgr inż. Andrzej URBANOWICZ		1:10	
adres Inwestycji: GOŁDAP, UL. STADIONOWA					nr upr. PDL/0075/PWOS/05		nr upr. SUW-1/96			
inwestor: GMINA GOŁDAP _ BURMISTRZ M. GOŁDAP.					nr ewid. PDL/IS/0032/06		nr ewid. PDL/IS/1600/01			
Przyłącza technologiczne solanki.			branża: SANITARNA		projektant: 28.02.2011		sprawdzający: 28.02.2011		rys. nr	
Szczegół bloków oporowych przy trójnikach.									T4	
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM										